

Goczałkowice-Zdrój, dnia

.....

.....

.....

(dane wnioskodawcy)

tel.

Administracja Zasobów Komunalnych
ul. Szkolna 13,
43-230 Goczałkowice-Zdrój

WNIOSEK

**o wyrażenie zgody na montaż wodomierza – podlicznika
do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej**

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na montaż wodomierza – podlicznika do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej na terenie posesji:

przy ul., działka nr

cel wykorzystania wody:.....

.....

w okresie

Oświadczam, że jestem: właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem, zarządcą, dzierżawcą* przedmiotowej nieruchomości.

*) niepotrzebne skreślić.

Do niniejszego wniosku należy załączyć (należy wykreślić dokumenty, które nie są dołączone do wniosku):

1. Pisemną zgodę właścicieli (współwłaścicieli) lub administratora nieruchomości na przebudowę instalacji wodociągowej i zabudowę dodatkowego wodomierza.
2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, w przypadku współwłaścicieli należy załączyć zgodę współwłaścicieli na dysponowanie nieruchomością.
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Ewidencji Działalności Gospodarczej, (jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą).
4. Mapa sytuacyjna w skali 1:500 lub 1:1.000 z naniesioną studnią wodomierzową lub planowaną lokalizacją dodatkowego wodomierza.
5. Rzut kondygnacji budynku z naniesionym położeniem wodomierza głównego oraz rzut kondygnacji budynku z planowaną lokalizacją dodatkowego wodomierza.

.....

(podpis wnioskodawcy)

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej Rozporządzeniem RODO) oraz uchylecia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - **RODO**, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani /Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Administracji Zasobów Komunalnych w Goczałkowicach-Zdroju, ul. Szkolna 13, reprezentowana przez Kierownika Piotra Niemca
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:
 - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych;

O wszystkich prawach, które przysługuje Pani /Panu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się Państwo dowiedzieć na naszej stronie internetowej pod adresem <http://www.bip.azk.goczalkowiczdroj.pl/bipkod/18628259>

Wodomierz (podlicznik)

– zasady korzystania i rozliczania wody bezpowrotnie zużytej.

MONTAŻ WODOMIERZA DO OPOMIAROWANIA WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ

Administracja Zasobów Komunalnych w Goczałkowicach-Zdroju informuje, że istnieje możliwość pomniejszenia ilości odprowadzanych ścieków w przypadku używania wody bezpowrotnie zużytej np.: do celów podlewania ogrodu czy do celów produkcyjnych, pod warunkiem udokumentowania rzeczywistej ilości zużytej wody. W tym celu wymagane jest wykonanie instalacji z oddzielnym licznikiem wody.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA TAKIEJ INSTALACJI:

1. Dodatkowy wodomierz należy zamontować na instalacji wewnętrznej w nieruchomości jako podlicznik wodomierza głównego, przeznaczony do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużywanej np.: wykorzystywanej do podlewania ogrodu przydomowego.
2. Wodomierz - podlicznik powinien być umieszczony na instalacji wewnętrznej w budynku, bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny np.: do podlewania ogrodu lub w studziencie wodomierzowej usytuowanej na terenie ogrodu.
3. Zabrania się wykonywania odgałęzień lub montowania punktów czerpalnych na odcinku instalacji pomiędzy wodomierzem - podlicznikiem, a zewnętrznym zaworem czerpalnym.
4. Wodomierz bezwzględnie musi posiadać ważną cechę legalizacyjną (ważność cechy legalizacyjnej wynosi 5 lat).
5. Wielkość i parametry wodomierza należy dobrać odpowiednio do przewidywanego zużycia wody i wydajności przyłącza.
6. Wodomierz należy zamontować zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentacją techniczno-ruchową podaną przez producenta wodomierza.
7. Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wodomierza, zapewniający swobodne odczytywanie stanu wodomierza.
8. Woda pobierana za wodomierzem - podlicznikiem musi być bezpowrotnie zużyta tzn. nie podlega odprowadzeniu do sieci kanalizacyjnej.

Wszystkie prace instalacyjne, wraz z zakupem wodomierza, ewentualną jego naprawą i ponowną legalizacją wodomierza (co 5 lat), wykonuje inwestor/właściciel nieruchomości, na własny koszt. Po wykonaniu prac instalacyjnych, zgodnie z przedstawionymi wymaganiami, należy zgłosić ten fakt do Administracji Zasobów Komunalnych w Goczałkowicach-Zdroju. W umówionym terminie pracownicy AZK dokonają sprawdzenia poprawności montażu wodomierza - podlicznika oraz zaplombują elementy złączne (śrubunki).

ODCZYT WODOMIERZA – PODLICZNIKA:

Odczyt wskazań wodomierza - podlicznika i wodomierza głównego wykonywany będzie przez pracownika AZK Goczałkowice-Zdrój. Wyliczenie faktury za zużytą wodę i zrzucone ścieki polega na obciążeniu należnością za zmierzoną wodę przez wodomierz - podlicznik (tylko zużyta woda) i pomniejszeniu o tę wartość wskazań wodomierza głównego (zużyta woda i zrzucone ścieki).


Stan wodomierza - podlicznika można podać również telefonicznie **pod numerem: (032) 212-70-21 wew. 207.**

Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza - podlicznika zaleca się przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb dotyczących korzystania z wody bezpowrotnie zużytej, kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z zakupem wodomierza oraz jego legalizacją oraz przeanalizowanie możliwych do uzyskania korzyści, z tego tytułu, w najbliższych latach.

PRZYKŁAD WYMAGAŃ INSTALACYJNYCH:

Wodomierz - podlicznik nie może być narażony na nadmierne naprężenia. Sposób zabudowy rur wodociągowych przed i za wodomierzem powinien zapewnić odporność wszystkich części instalacji na wstrząsy i drgania, które mogą być wywołane przez otoczenie w miejscu zamontowania oraz na niebezpieczeństwo przesuwania pod naporem podczas wykonywania prac demontażowych.

Wodomierz zalecany: średnica montażowa: DN15, przepływ nominalny: 1,5 m³.

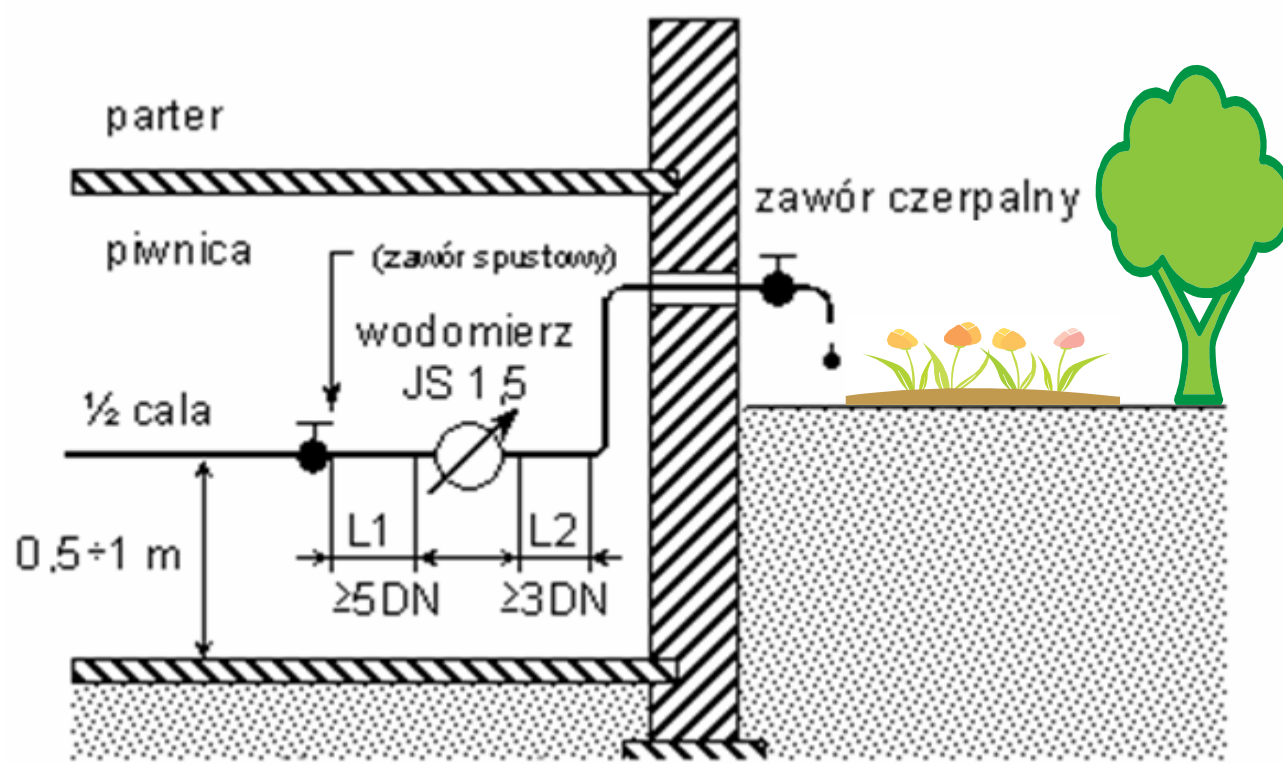

SCHEMAT ZABUDOWY:

Dla większości wodomierzy minimalne długości odcinków prostych wynoszą: $L1 \geq 75$ mm, $L2 \geq 45$ mm (nie dotyczy wodomierzy wolumetrycznych – objętościowych). W przypadku montażu wodomierza wolumetrycznego/objętościowego nie jest wymagane zachowanie odcinków prostych.